

Electrolux			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

-
- RU · Центральный пульт управления
 - Инструкция по эксплуатации

Высокая производительность, широкие возможности



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	4
2. ПЕРЕД МОНТАЖОМ	6
3. РЕГИСТРАЦИЯ ГРУПП	8
4. ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ВВОДА	11
5. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕРКИ	11
6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	12
7. УТИЛИЗАЦИЯ	12
8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	14

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Оборудование предназначено для коммерческих и промышленных помещений. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!


На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании:
<http://www.home-comfort.ru/support/>



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы непосредственно на сайте либо через официального дилера:
<https://www.home-comfort.ru/search/find-a-store/>



Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации


Примечание:

В тексте данной инструкции центральный пульт может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

Тип Модель	Центральный пульт управления ESVM-J01C
Пуск/Останов, режим, темп., скорость вентилятора, воздушные жалюзи	o (3 скорости вентилятора) (Пуск/ Останов)
Настройка простого таймера	x
Настройка планировщика	x
Режим проверки 1,2	x
Дополнит. настройки	x
Сброс индикации фильтра	x
Индикация нетипичных ситуаций	o
Пробный запуск	x
Проверка плат наружного и внутреннего блоков/ самопроверка	x
Отображение состояния	x (только дистанционное ВКЛ.)
Встроенный термистор	x
Макс. кол-во внутренних блоков	o (128 блоков / 16 групп)
Блокировка дистанционного управления	x
Дальность связи	1000 м*
Потолочные канального типа (низконапорные) Потолочные канального типа (высоконапорные) Низкопрофильные потолочный канальный типа	o
Компактные потолочные канального типа	
Низкопрофильные потолочные канального типа (постоянного тока)	o
4-поточные компактные кассетного типа 4-поточные кассетного типа	o
2-поточные кассетного типа	o
Настенного типа	o
Потолочного и напольного типа	o
Напольного типа для скрытого монтажа	o
1-поточные кассетного типа	o

Примечание:

- o: имеется x: отсутствует
- * Общая длина кабеля связи.

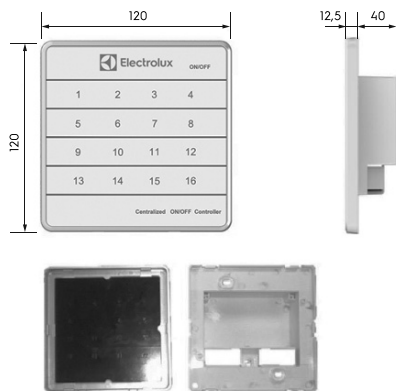

Инструкция по монтажу

Внимательно прочтите данное руководство, чтобы правильно установить одно-кнопочный пульт управления. Данное руководство применимо к монтажу одно-кнопочного пульта управления, согласования проводного пульта управления и центрального пульта управления.

Примечание

Эти сведения необходимо использовать при выполнении указанных далее действий по монтажу, сохраняйте руководство в хорошем состоянии. (транспортировка и монтаж) → (электропроводка) → (ввод в эксплуатацию) → (пользователь)

Начало работ

Данное изделие представляет собой пульт управления внутренним блоком кондиционера общего назначения.

Не устанавливайте пульт управления в следующих местах. Изделие следует устанавливать вдали от горючих газов и жидкостей, для предотвращения воспламенения, деформации, коррозии или повреждений.

- В местах, где имеются брызги масла (включая машинное масло) и где имеются пары масла.
- В местах с высокой концентрацией сероводорода, например, вблизи термальных источников.

Не устанавливайте пульт управления в следующих местах, это приведет к коррозии изделия.

- В местах с высокой концентрацией соли, например, на побережье.
- В местах с высоким содержанием кислотных газов.

При использовании с медицинским оборудованием и приборами, излучающими электромагнитные волны, для предотвращения электромагнитных помех, которые станут причиной неправильной работы, не устанавливайте изделие в направлении, в котором устройство излучает электромагнитные волны.

- Для предотвращения электромагнитных помех устанавливайте изделие на расстоянии 3 м от устройства, излучающего электромагнитные волны, и передающего оборудования.

Сводные правила техники безопасности

- Перед монтажом и эксплуатацией устройства прочтите сводные правила техники безопасности.
- Требуемые внимания пункты подразделяются на **Осторожно** и **Внимание**.
- **Осторожно** обозначает пункты, несоблюдение которых может привести к травме или смертельному исходу вследствие неправильного монтажа, может привести к тяжелым послед-

ствиям. Соблюдайте эти предупреждения.

После монтажа приступайте к вводу в эксплуатацию. Объясните пользователю порядок эксплуатации и технического обслуживания. Также предупредите пользователя о необходимости сохранять Инструкцию по монтажу после проверки того, что устройство работает должным образом.

Значения символов



Осторожно!

- Выполняйте монтаж в строгом соответствии с данным руководством, в противном случае возможно поражение электрическим током, возгорание или отказ пульта управления.
- При монтаже изделия необходимо учесть несущую способность конструкции. Если прочность в месте установки недостаточна, а также при неправильном монтаже пульт управления может упасть, это приведет к его повреждению.
- Не устанавливайте изделие в местах, где имеются горючие газы или жидкости, это может привести к возгоранию.
- Монтаж электропроводки должен выполнять квалифицированный электрик, в противном случае возможно поражение электрическим током.
- Монтаж электропроводки следует выполнять в соответствии с действующими государственными стандартом и правилами монтажа электрооборудования. Необходимо использовать отдельную цепь электропитания. Недостаточная мощность электросети или неправильный монтаж могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Монтаж электропроводки следует выполнять в соответствии с действующими
- Перед монтажом электропроводки необходимо отключить электропитание внутреннего блока. Монтаж электропроводки при включенном электропитании приведет к повреждению печатных плат внутреннего блока и пульта управления.
- Монтаж электропроводки следует выполнять в соответствии с действующими стандартами и правилами монтажа электрооборудования. Необходимо использовать отдельную цепь электропитания. Недостаточная мощность электросети или неправильный монтаж могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Монтаж электропроводки следует выполнять в соответствии с действующими
- Перед монтажом электропроводки необходимо отключить электропитание внутреннего блока. Монтаж электропроводки при включенном электропитании приведет к повреждению печатных плат внутреннего блока и пульта управления.

Выбор места монтажа

1. Монтаж однокнопочного пульта управления следует выполнять в месте, где им будет удобно пользоваться. Следует получить подтверждение от заказчика. Не устанавливайте изделие в следующих местах:
 - в местах, доступных детям;
 - в местах, где имеются пары масла;
 - у воздуховыпускного отверстия кондиционера;
 - в местах с высокой влажностью.
2. Для предотвращения электромагнитных помех, которые приведут к неправильной работе, не устанавливайте изделие в направлении, в котором устройство излучает электромагнитные волны.
 - не ориентируйте устройство, излучающее электромагнитные волны, в сторону электрического щитка, кабелей, пульта дистанционного управления и других пультов управления.
 - Для предотвращения электромагнитных помех устанавливайте пульт управления на расстоянии 3 м от устройства, излучающего электромагнитные волны.
 - Разместите пульт управления в металлическую коробку и поместите кабель в металлическую трубу.
 - При наличии электромагнитных помех установите фильтр.

Перед монтажом

1. Перед монтажом проверьте наличие элементов в упаковке.


Наименование	Однокнопочный пульт управления	Винт	Этикетка	Инструкция по монтажу	Магнитное кольцо
Внешний вид		 M4x23 мм			
Количество	1	2	1	1	1
Назначение	Пуск/Останов	Используется для монтажа	Используется для маркировки	Пошаговая инструкция по монтажу	Для предотвращения помех



Осторожно!

Монтаж и эксплуатацию однокнопочного пульта управления необходимо осуществлять в соответствии с данным руководством, в противном случае изделие может упасть, это приведет к его повреждению.

1. Перед эксплуатацией однокнопочного пульта управления его необходимо закрепить.
2. Закрепите в двух местах двумя нажатиями, как показано на следующем рисунке (имеются две печатные платы, не допускайте их соприкосновения).
3. Откройте принадлежность, установите комплектным инструментом.

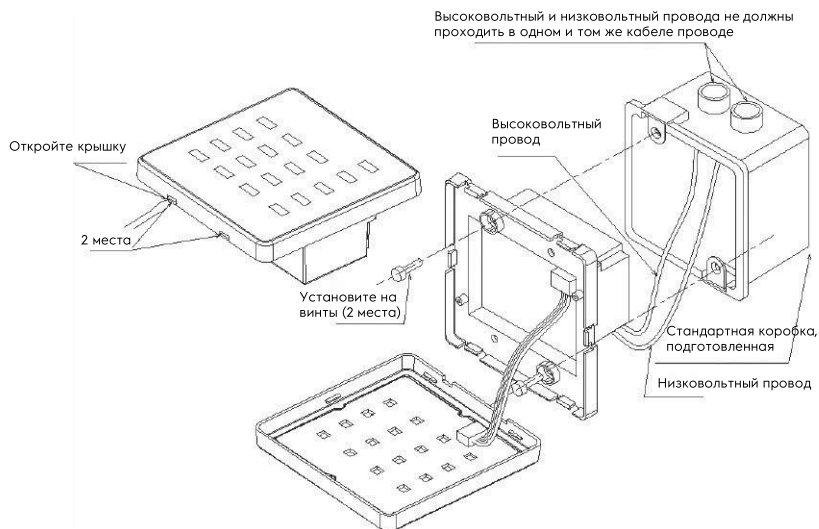



Осторожно!


- Перед установкой микропереключателя однокнопочного пульта управления отключите электропитание, в противном случае возможно поражение электрическим током.
- Провода должны быть надежно присоединены. Ослабленное соединение приведет к повышению температуры провода, это создает опасность воспламенения и поражения электрическим током.
- Внешние провода должны быть надежно присоединены. Ослабленное соединение приведет к повышению температуры, это создает опасность воспламенения.
- Перед монтажом электропроводки отключите электропитание, в про-

тивном случае возможно поражение электрическим током.

Примечание

Провода связи и электропитания 220 В не следует прокладывать вплотную. Это создаст помехи и приведет к неправильной работе.

1. Способы монтажа электропроводки К одной линии связи (проводное управление) можно подключить до 8 однокнопочных пультов управления. В качестве линии связи однокнопочного пульта управления, соединительной линии связи наружного блока и соединительной линии связи внутреннего блока (5 В пост. тока) используется 2-жильный кабель (0,751,25 мм) (тип: VCTF, VCT, CW, MWS, CWS, WR, WF) или 2-жильная витая пара (тип: KPEV, KPEV-S). Общая длина проводов не должна превышать 1000 м.

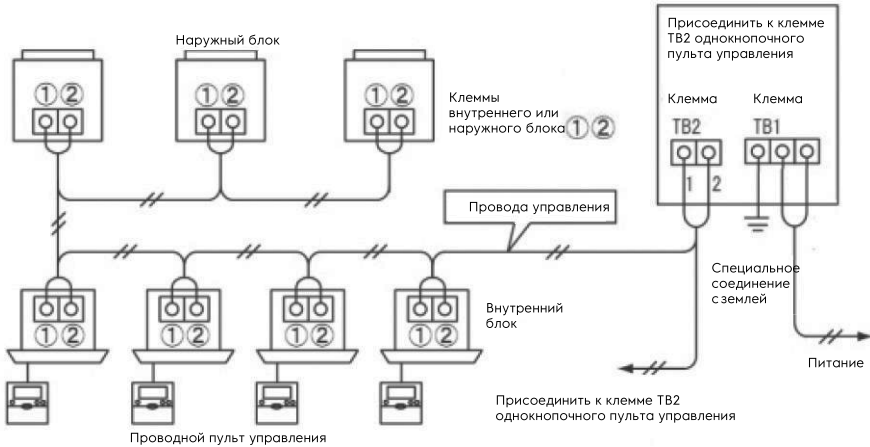

2. Установка микропереключателя
Установите микропереключатель в соответствии со следующей таблицей. Если однокнопочные пульты управления (до 8 комплектов) подключены к нескольким агрегатам по одному протоколу связи, необходимо назначить адреса (значение по умолчанию: ВЫКЛ.)


Положения микропереключателя

№	Назначение	Положение DSW		Примечание
		ВЫКЛ.	ВКЛ.	
DSW1	1			Если однокнопочные пульты управления до 8 комплектов подключены к нескольким агрегатам, каждому однокнопочному пульту управления необходимо назначить адрес. @1
	2	Служит для назначения адреса	См. рисунок ниже	
	3			
	4	Модели	Другие	Блок

Назначение адресов с помощью DSW1

Адрес	0	1	2	3	4	5	6	7
Положение DSW1								

Если одновременно подключены несколько однокнопочных пультов управления, положения DSW1 не должны повторяться, это приведет к неполадке. Провода сети 220 В пер. тока, как показано на рисунке ниже, отходят от электрического щитка, затем присоединяются к устройствам (порядок выполнения электропроводки между внутренними блоками, см. руководство)

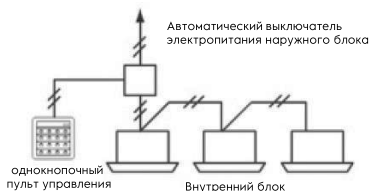

использовать металлические трубы, которые должны быть заземлены.

- При неправильном присоединении кабеля к клеммной колодке перегорит предохранитель на печатной плате. Исправьте соединение и установите микропереключатель DSW1-2 на печатной плате во включенное (ON) положение.
- Клемма заземления TB1 представляет собой разрядник. При проведении проверки изоляции и опрессовки ее необходимо присоединить к клемме заземления.

Регистрация групп

На что необходимо обратить внимание при регистрации групп



Внимание!

- Неправильное присоединение приведет к поломке однокнопочного пульта управления.
- Перед присоединением однокнопочного пульта управления отключите электропитание кондиционера и пульта управления, в противном случае возможно повреждение однокнопочного пульта управления.
- Не прокладывайте линию связи силовой кабелей и другую линию связи вплотную друг к другу. Расстояние между проводами должно быть не менее 30 см, также можно


Внимание!

- Если однокнопочный пульт управления используется для управления внутренним блоком, внутренний блок должен быть присоединен к пульту проводного управления или беспроводному приемнику.
- В процессе регистрации групп однокнопочный пульт управления использовать нельзя.
- Не допускается присоединять один пульт проводного управления к внутреннему блоку, входящим в различные системы.

Необходимо присоединить к вторичному внутреннему блоку или к блоку с более высоким протоколом связи.

Способы регистрации однокнопочного пульта управления указаны далее.

- Процедура настройки групп
 1. Однокнопочный пульт дистанционного управления не оснащен функцией регистрации групп, регистрация групп осуществляется

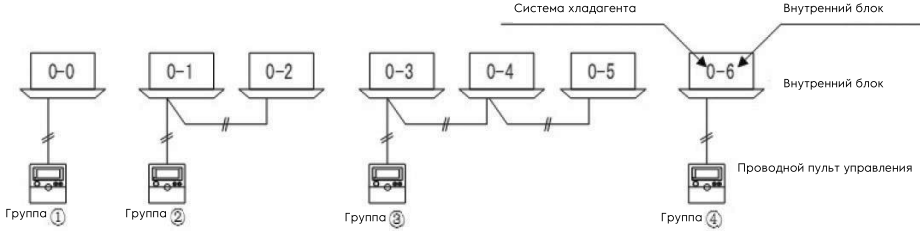

посредством назначения адресов внутренним блокам.

2. Внутренние блоки, подключенные к одному и тому же проводному пульту управления, образуют группу, как показано на следующем рисунке.

3. К одной шине связи (проводное управление) может быть присоединено до 8 однокнопочных пультов управления. Если однокнопочный пульт управления присоединен к нескольким агрегатам, переключатель DSW1 пульта управления назначает адрес.

дагента отсутствуют внутренние блоки.

- Адреса в одной и той же системе хладагента имеют разрыв, в этой же системе хладагента адреса имеют последующий разрыв.

4. Один однокнопочный пульт управления регистрируется по адресу внутреннего блока, приведенные далее условия означают окончание регистрации.

- 16 групп заканчивают регистрацию
- В одной и той же системе хла-

Если к одной шине связи присоединено несколько однокнопочных пультов управления, однокнопочный пульт управления начинает регистрацию с агрегата 0, после окончания регистрации группы 0 регистрируются группа 1, группа 2, группа 3.


Пример регистрации групп

Адрес внутреннего блока \ Адрес системы хладагента	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	...	
0	1	2	3	4	5	6	7	8														
1									9	10	11	12	13	14	15	16	1	2				
2			3	4	5	6	7	8	9	10												
3																						
4	1	2	3	4	5	6	7	8														
5	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6											
6	7	8																				
⋮																						
⋮																						


Номера 1-16 обозначают расположение однокнопочного пульта управления

- Пример задания групп

Присоединение одного однокнопочного пульта управления

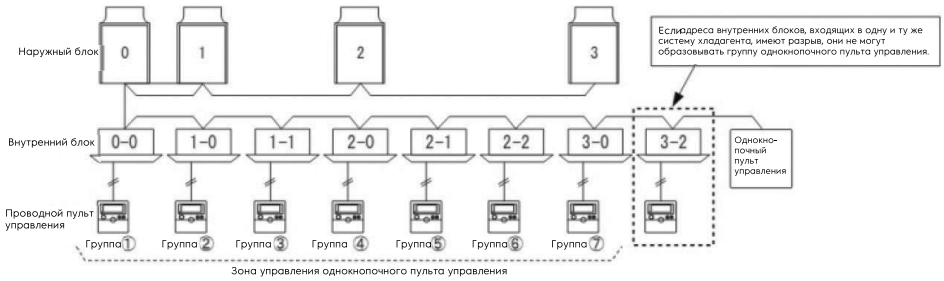

Присоединение нескольких однокнопочных пультов управления

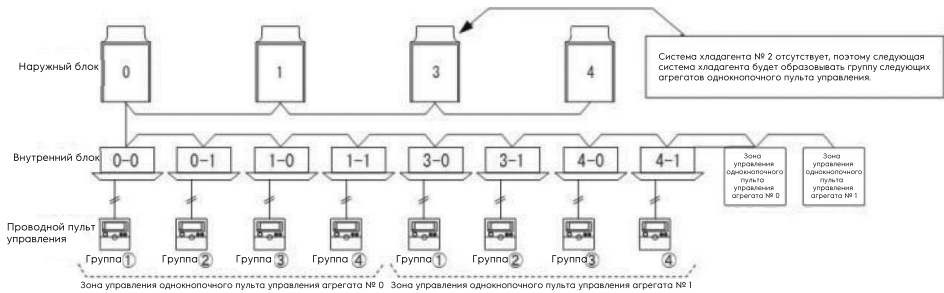

Другое присоединение однокнопочных пультов управления, входящих в одну и ту же систему хладагента




Некоторые внутренние блоки не используют однокнопочный пульт управления в системе, однако могут быть зарегистрированы посредством однокнопочного


пульта управления. Сделайте разрыв адресов систем хладагента внутреннего пульта управления или адресов внутренних пультов управления. Это

делает группы независимыми. Поскольку соответствующий однокнопочный пульт управления этой части внутренних блоков не присоединен, эта часть внутренних блоков не будет управляться никаким из однокнопочных пультов управления, входящих в систему.

Настройка разрыва адресов систем хладагентов

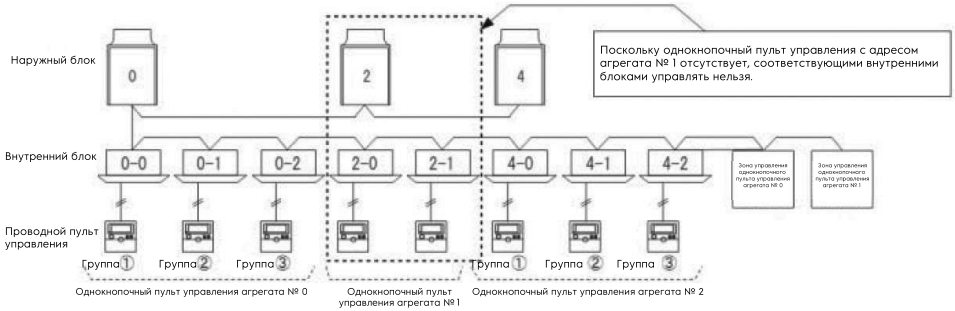

(Настройка разрыва адресов внутренних блоков)

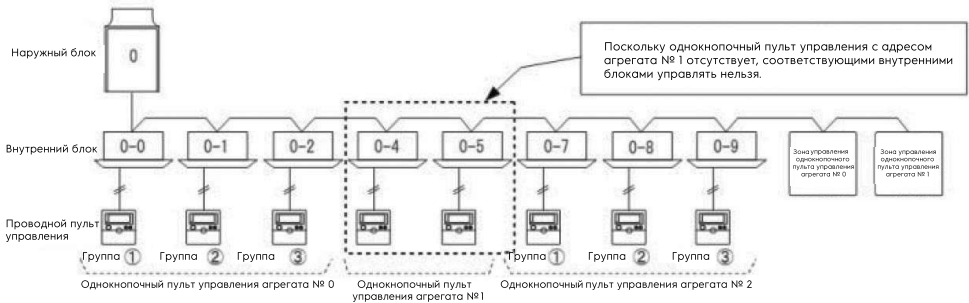

Функция внешнего ввода

В настоящее время эта функция отсутствует.

Основные моменты проверки

- Перед включением электропитания однокнопочного пульта управления необходимо выполнить пробный запуск.


- После пускового запуска с помощью пульта проводного управления вручную установите температуру.

(Если установить температуру невозможно или пульт проводного управления не отображает температуру, однокнопочный пульт управления не будет работать. Устраните неисправность.)

- Зарегистрируйте группы, для этого выполните следующие действия.
 1. После проверки работы кондиционера включите питание кондиционера.
 2. Включите питание однокнопочного пульта управления.
 3. Светодиод однокнопочного пульта управления загорается в последовательности, на следующем рисунке показан процесс регистрации.
- Неправильно назначен номер или адрес системы внутренних блоков.
- Неправильно назначен адрес однокнопочного пульта управления.
- 4. Чтобы правильно подключить внутренний блок, наружный блок и однокнопочный пульт управления, вновь включите электропитание и выполните регистрацию.

Процесс включения светодиодного индикатора

После подтверждения подключения этот светодиод циклически загорается.

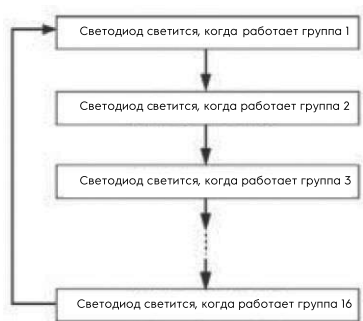

Когда закончится регистрация 16 групп адресов систем хладагента, работа светодиода возобновляется.

* Если все светодиоды мигают (0,25 с вкл. / 0,25 с выкл.), значит система обнаружила, что внутренний блок не присоединен к проводному пульта управления. Остановите регистрацию однокнопочного пульта управления, еще раз проверьте систему и устраните неполадки, после этого вновь начните регистрацию.

- Подтверждение групп.
 1. Подтвердите, что регистрация групп прошла в описанной выше последовательности.
 2. Подтвердите, что настройка групп и регистрация соответствуют.
 3. Если настройка групп или соединения выполнены неверно, выключите электропитание и еще раз выполните проверку, см. далее.
 - Не подключено электропитание внутреннего блока или плохое соединение.

Сброс однокнопочного пульта управления

- После завершения работы всех групп одновременно нажмите и удерживайте свыше 3 кнопки [15] и [16], группы [15] и [16] начнут работу и загорится светодиод.
- Еще раз одновременно нажмите кнопки [15] [16], светодиод группы [6] начнет мигать. Нажмите кнопку [2], светодиод группы [6] начнет светиться непрерывно.
- После окончания сброса однокнопочного пульта управления все светодиоды выключатся, после этого вновь зарегистрируйте группы.

Транспортировка и хранение

Блоки в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с блоками внутри транспортного средства.

Транспортирование и штабелирование производить в соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке.

Блоки должны храниться в упаковке изготовителя.

Утилизация

По окончании срока службы блока следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации блока Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Р-Климат» Россия, 119049,

г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1,

эт. 3, пом 1, ком. 4.

Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67,

e-mail: info@rusklimat.ru.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).
Сделано в Китае.

Условия гарантии

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества! Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, а дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ и только на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки изделия). Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей или изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийные работы выполняются уполномоченной производителем организацией.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Он должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи. При первом запуске в эксплуатацию, организация производившая его, должна поставить свой штамп с отметкой о дате запуска. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка и/или подключение изделий допускается исключительно специалистами специализированных организаций, имеющими лицензии, установленные российским законодательством на данный вид работ.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: 8-800-500-07-75

(По России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365).

E-mail: customer@home-comfort.ru

Адрес в интернете: www.home-comfort.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Срок действия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу только в случае, если Гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен и в нем указаны: модель изделия, его серийный номер, наименование и адрес Продавца, дата продажи, а также имеется подпись и штамп Продавца.

Условие предоставления дополнительного сервисного обслуживания является обязательное проведение ежегодного технического обслуживания водонагревателя, специалистом авторизованного сервисного центра с занесением информации в соответствующие графы гарантийного талона, с момента начала эксплуатации. При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления определяется по серийному номеру на заводской табличке. Гарантия на оборудование – 3 года.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего

качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Настоящая гарантия не распространяется на:

Монтажные работы, а так же регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходующие при этом материалы. Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя. Нормальный износ любых других деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, резиновых элементов (прокладок и уплотнения) и других сменных и быстроснаменяющихся деталей и узлов имеющих свой ограниченный срок службы, а так же на затраты связанные с воздействием выпадающих из нагреваемой воды солей (накипи).

Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов. Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, не выполнение ежегодного технического обслуживания).

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;

Использование изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованым Продавцом (изготовителем);

Наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/зальненности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

Ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами; Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;

Неправильного подключения изделия к водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети и прочих внешних сетей; Неправильного хранения изделия;

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п.11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост.Провительства РФ от 19.01.1998. №855 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателем в полном объеме; Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации на русском языке;

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания, особенностями монтажа и эксплуатации купленного изделия;

Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя:

Дата:

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Electrolux

Заполняется при продаже

Модель:.....

Серийный номер:.....

Наименование и адрес продавца.....

Телефон.....

Дата продажи.....

Ф.И.О и подпись продавца.....

Штамп продавца

Заполняется при монтаже и пуске в эксплуатацию

Дата монтажа.....

Дата пуска в эксплуатацию.....

Наименование и адрес организации.....

Телефон.....

Ф.И.О и подпись технического специалиста.....

Штамп организации

Заполняется при проведении технического обслуживания

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Ф.И.О. покупателя:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....



Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ).
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

CE EAC IPX0

