

EFH-250  
EFH-300  
EFH-400  
EFH-500  
EFH-600



---

RU • Настенный фанкойл  
• Руководство по установке

# Высокая производительность, широкие возможности



Найти электронную инструкцию  
и обратиться за техподдержкой  
вы можете по ссылке  
[www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
2. МОНТАЖ .....	5
3. ОСМОТР БЛОКА, ЕГО ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ .....	6
4. МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА.....	6
5. МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА.....	10
6. НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО АДРЕСА .....	13
7. ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	
8. ФАНКОЙЛОВ ELECTROLUX.....	13
9. УТИЛИЗАЦИЯ .....	14
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	14
11. СЕРТИФИКАЦИЯ.....	14
12. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ .....	15

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Оборудование предназначено для коммерческих и промышленных помещений. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

### На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании:  
<http://www.home-comfort.ru/support/>



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы непосредственно на сайте либо через официального дилера:  
<https://www.home-comfort.ru/search/find-a-store/>



### Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

### Примечание:

В тексте данной инструкции фанкойл может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

## Меры предосторожности

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

- Соблюдайте действующие местные, государственные и международные нормы и правила.
- Перед монтажом внимательно прочитайте раздел «Меры предосторожности».
- Приведенные ниже меры предосторожности содержат важные указания по обеспечению безопасности. Прочтите и выполняйте эти требования.
- Храните данную инструкцию в удобном месте для справок в будущем.
- Перед отправкой с завода-изготовителя фанкойлы (воздушные блоки) проходят испытание на устойчивость к превышению давления в фанкойле, статическую и динамическую балансировку, испытания на шумность, испытания на объем (охлажденного) воздуха, завода, проверку электрических характеристик, проверку качества.

Перечисленные в этом документе меры предосторожности подразделяются на две категории. В обоих случаях необходимо внимательно прочитать важные сведения о безопасности, представленные в виде списка.



### Осторожно!

Несоблюдение данного указания может привести к летальному исходу.



### Внимание!

Несоблюдение данного указания может привести к травмам или повреждению оборудования.

По завершении монтажа убедитесь в нормальном функционировании системы.

Проинструктируйте заказчика по вопросам управления и обслуживания устройства.



### Осторожно!

Устанавливать, ремонтировать и проводить техническое обслуживание оборудования должен только квалифицированный и обученный ремонтный персонал.

Неправильная установка, ремонт и техническое обслуживание могут стать причиной поражения электрическим током, короткого замыкания, течи, воспламенения и другого повреждения оборудования.

Монтаж выполняйте в полном соответствии с данными инструкциями. Неправильный монтаж может привести к течи воды, поражению электрическим током или воспламенению. При установке блока в небольшом помещении примите меры, исключающие концентрацию хладагента выше допустимых уровней в случае его утечки. Дополнительную информацию можно получить по месту покупки. Чрезмерное количество хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.

- Для монтажа используйте прилагаемое дополнительное оборудование и рекомендованные детали.  
В противном случае возможно падение блока, течь воды, поражение электрическим током или воспламенение.
- Устройство следует устанавливать на высоте 2,3 м от пола.
- Устройство не следует устанавливать в прачечных.
- Прежде чем открыть доступ к клеммам, отключите все цепи электропитания.
- Устройство следует располагать так, чтобы обеспечить удобный доступ к сетевой вилке.
- На корпус агрегата следует нанести надписи или символы, указывающие направление потока жидкости.
- Электропроводку выполняйте в соответствии с государственными правилами и нормами устройства электроустановок и данными инструкциями по монтажу. Следует использовать отдельный контур с одной розеткой.
- Недостаточная мощность источника электропитания или неправильное выполнение электропроводки может

стать причиной поражения электрическим током или воспламенения.

- Используйте рекомендованный тип кабеля. Туго затяните клеммы и закрепите кабель хомутом, чтобы внешние силы не действовали на клеммы.
- Некачественное соединение или крепление приведет к нагреву соединения, что может стать причиной воспламенения.
- Прокладка проводов должна быть выполнена аккуратно, чтобы можно было надлежащим образом зафиксировать крышку панели управления.
- Если крышка панели управления не зафиксирована должным образом, это может привести к нагреву соединительных клемм, воспламенению или поражению электрическим током.
- Во избежание несчастных случаев замена поврежденного кабеля электропитания должна выполняться производителем оборудования, уполномоченным представителем производителя или специалистом соответствующей квалификации.
- В цепь электропитания необходимо установить размыкатель, отключающий все фазы питания с расстоянием между разомкнутыми контактами клемм не менее 3 мм.
- При выполнении соединений трубопроводов соблюдайте осторожность, не допускайте проникновения находящихся в воздухе веществ в контур хладагента.
- Это может привести к снижению производительности и, повышению давления в контуре хладагента.
- Не изменяйте длину кабеля питания, не используйте удлинители и не включайте в розетку другие электрические приборы.
- Это может привести к воспламенению или поражению электрическим током.
- Если в процессе монтажа обнаружилась течь воды, незамедлительно провентилируйте помещение.
- По завершении монтажа убедитесь в отсутствии течи воды.
- Температура холодной воды в блоке не ниже 3°C, температура горячей воды не выше 70°C. В блок следует подавать очищенную воду, качество воздуха должно удовлетворять стандарту PH = 6,5-7,5.



#### **Внимание!**

Заземлите кондиционер.

Не подключайте провод заземления к трубам газопровода, водопровода, молниеотводу или проводу заземления устройств связи. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

Установите устройство защитного отключения (УЗО).

Отсутствие устройства защитного отключения может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Подключите провода наружного блока, затем провода внутреннего блока.

Запрещается подключать кондиционер к сети электропитания, пока не будут выполнены монтаж трубопроводов и электропроводки кондиционера.

Следуя указаниям инструкции по монтажу, смонтируйте дренажный трубопровод для слива воды и теплоизолируйте трубопроводы, чтобы предотвратить конденсацию. Неправильный монтаж дренажного трубопровода может привести к течи воды и повреждению имущества.

Для предотвращения помех при приеме телепрограмм и радиопередач размещайте внутренний и наружный блоки, проводку электропитания и соединительные провода на расстоянии не менее одного метра от телевизоров и радиоприемников.

В зависимости от условий прохождения радиоволн расстояние в один метр может оказаться недостаточным для устранения помех.

Нельзя допускать к использованию устройства детей, а также лиц с ограниченными физическими и умственными способностями или не обладающих необходимыми для этого опытом и знаниями, без надзора со стороны лица, ответственного за их безопасность.

При работе агрегата на открытом воздухе может образовываться конденсат.

Не устанавливайте кондиционер в перечисленных ниже местах:

- В помещениях, где имеются нефтепродукты.
- В местах с высоким содержанием солей (например, вблизи побережья).
- В местах с содержанием едких газов (например, сернистого газа) в воздухе (вблизи горячих источников).
- В условиях сильных колебаний напряжения сети (на промышленных предприятиях).
- В автобусах и каютах.

- На кухнях, заполненных масляным туманом.
- При наличии сильных электромагнитных полей.
- При наличии горючих материалов или газов.
- При наличии паров кислот или щелочей.
- В других особых условиях.

## Монтаж

- Чтобы правильно установить кондиционер, изучите настоящее руководство по монтажу.
- Монтажные работы должны выполняться высококвалифицированными техническими специалистами.
- При монтаже внутреннего блока и трубопроводов неукоснительно выполняйте требования, изложенные в настоящей инструкции.
- Если кондиционер устанавливается на металлические конструкции здания, необходимо обеспечить его заземление в соответствии с действующими правилами монтажа электрооборудования.

- По окончании монтажных работ включите питание только после выполнения тщательной проверки.
- Производитель оставляет за собой право внесения в настоящую инструкцию изменений, обусловленных усовершенствованием конструкции изделия.

## Порядок действий

- Выберите место для установки.
- Установите внутренний блок.
- Установите наружный блок.
- Присоедините дренажную трубу.
- Выполните электропроводку.
- Проведите тестовый запуск.


## Принадлежности, входящие в комплект

Проверьте полноту комплекта поставки. Если количество принадлежностей оказалось больше необходимого, верните излишки по месту покупки.

Название	Внешний вид	Количество	Назначение
1. Винты ST3.9×25		8	Для крепления монтажной панели
2. Пластиковый дюбель		8	—
3. Обвязочная лента		1	—
4. Дренажная труба		1	—
5. Крышка направляющей втулки		1	—
6. Пульт дистанционного управления (с инструкцией по эксплуатации)		1	—
7. Держатель		1	Для размещения пульта дистанционного управления
8. Крепежный винт (ST2.9x10-C-H)		2	Для крепления изоляции держателя пульта дистанционного управления
9. Щелочные элементы питания (AM4)		2	—
10. Инструкция по эксплуатации		1	—
11. Инструкция по монтажу		1	Настоящая инструкция
12. Уплотнительная прокладка		4	Для присоединения трубы воды
13. Согласующий сетевой кабель		1	Клеммы X и Y внутренних блоков, установленных последними в цепочке линии связи, должны быть соединены через согласующий резистор.
14. Теплоизоляция		1	Для предотвращения отсыревания стен.

## Меры предосторожности при монтаже пульта дистанционного управления

- Не бросайте пульт дистанционного управления и не подвергайте его ударным нагрузкам.
- Перед установкой проверьте работу пульта ДУ, чтобы определить место его монтажа в пределах рабочей дальности.
- Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 м от ближайшего телевизора или аудиооборудования (это необходимо для предотвращения искажений изображения или шумовых помех).
- Запрещается устанавливать пульт управления в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, а также теплового излучения, например, вблизи камина.
- При установке элементов питания убедитесь, что их положительные и отрицательные полюса ориентированы правильно.
- Изготовитель оставляет за собой право внесения обусловленных усовершенствованием конструкции изделия изменений в настоящую инструкцию без предварительного уведомления.

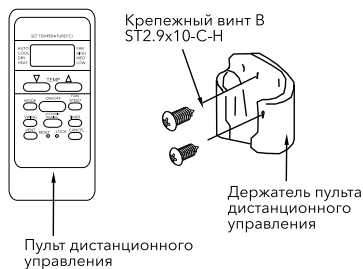

## Осмотр блока, его подъем и перемещение

При получении проверьте упаковку и немедленно сообщите службе доставки обо всех обнаруженных повреждениях. При обращении с блоком необходимо иметь в виду следующее.

1. Хрупкое изделие, обращаться с осторожностью.
2. Заранее выбирайте путь, по которому будет перемещаться блок.
3. По возможности, перемещайте блок в оригинальной упаковке.

4. При подъеме всегда используйте защитные элементы, чтобы предотвратить повреждение строп, и уделяйте особое внимание положению центра тяжести блока.

## Монтаж внутреннего блока

### Место для установки

Перед установкой блока, чтобы избежать происшествий и повреждений, уточните у пользователя, имеются ли в стенах или в основании на месте установки провода, трубы водопровода, трубы воздуха и т. п. Установка в следующих местах может вызвать неполадки. Если это неизбежно, проконсультируйтесь с местным дилером.

- Места, где присутствует большое количество машинного масла.
- Места с повышенным содержанием соли, например на морском побережье.
- Места с высокой концентрацией сернистых соединений (вблизи геотермальных источников).
- Места, где используется высокочастотное оборудование, такое как беспроводные устройства, сварочные аппараты, медицинское оборудование.
- Места вблизи источников горючих газов и летучих веществ.
- Места с другими специфическими условиями.


### Внутренний блок

- Вблизи воздуховыпускного и воздухозаборного отверстий не должно быть препятствий для движения воздуха.
- Опорная поверхность должна обладать достаточной несущей способностью, чтобы выдержать вес блока.
- Должно быть обеспечено удобство монтажа.
- Должно иметься достаточное свободное пространство для обслуживания внутреннего блока (в соответствии с приведенным рисунком).
- При наличии сильных электромагнитных полей.
- Поблизости от места размещения не должно быть источников тепла, пара и легковоспламеняющихся газов.


## Сверление отверстия и установка монтажной панели

Монтажная панель и ее расположение  
(ед. изм.: мм)

Модель 250\300\400

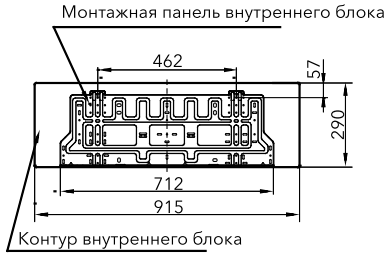

Модель 500\600

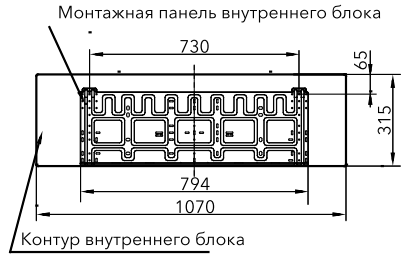


### 1. Крепеж монтажной панели

- Для предотвращения отсыревания стены между монтажной панелью и стеной рекомендуется установить гидроизоляцию.
- Установите монтажную панель горизонтально на стене, соблюдая

рекомендованные величины зазоров вокруг нее.

- Если стена изготовлена из кирпича, бетона или подобных материалов, просверлите в ней отверстия диаметром 5 мм. Вставьте в них дюбели для крепежных винтов.

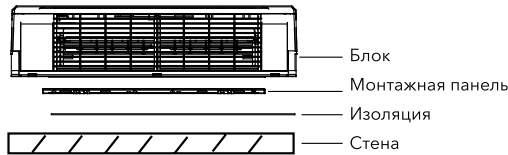


- Закрепите монтажную панель на стене.

Правильно



Неправильно

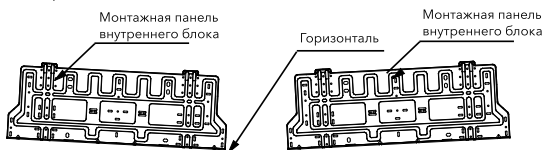


2. Сверление отверстия

- Определите расположение отверстия для трубы с помощью монтажной панели, затем просверлите отверстие для трубы (диаметром 95 мм) под небольшим углом вниз.
- При сверлении металлической сетки, металлических пластин и фанеры всегда используйте направляющую втулку.


### Монтаж соединительной трубы и дренажного шланга

1. Монтаж дренажного шланга


- Расположите дренажный шланг с уклоном для обеспечения свободного слива. Примеры неправильного расположения дренажного шланга приведены ниже.

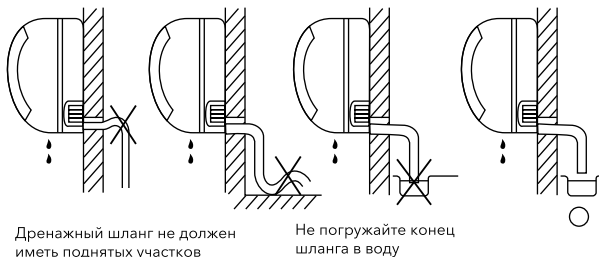

- При подсоединении удлинителя дренажного шланга теплоизолируйте место соединения с защитной трубкой.

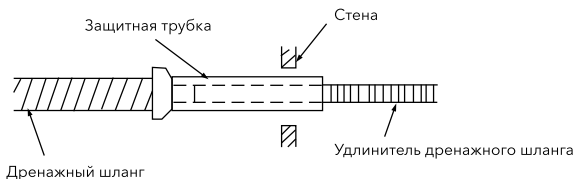


2. Соединительная труба.

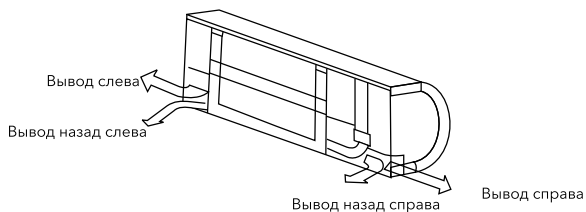



- Для вывода трубопроводов слева или назад слева проложите их, как показано на рисунке. Согните соеди-

нительную трубу таким образом, чтобы она проходила на расстоянии не более 43 мм от стены.

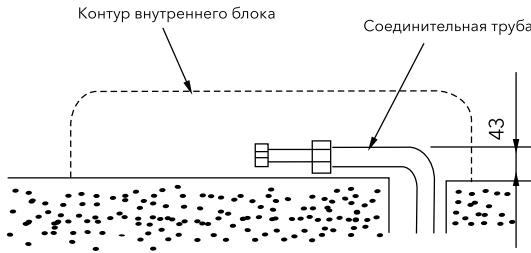

- Закрепите конец соединительной трубы. (см. п. «Затяжка соединений» в разделе МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХЛАДАГЕНТА) После присоединения соединительную трубу на всем протяжении необходимо обернуть теплоизолирующим материалом.


Дренажный шланг не должен иметь провисаний. Оба вспомогательных трубопровода должны быть теплоизолированы. Проложите дренажный шланг под вспомогательной трубой и зафиксируйте стяжкой. Не выводите трубопровод с задней стороны внутреннего блока.



**Внимание!**

Сначала подсоедините трубу к внутреннему блоку, затем – к наружному; будьте осторожны при манипуляциях с трубой. Не выводите трубопровод с задней стороны внутреннего блока.

3. Размещение трубопроводов в стяжке Надежно и равномерно стяните лентой соединительные трубы, дренажный шланг и электропроводку, как показано на рисунке.
- Конденсат собирается в лотке, расположенном в задней части внутреннего блока, и отводится из помещения с помощью трубы. Не разрешается помещать в лоток какие-либо посторонние предметы.

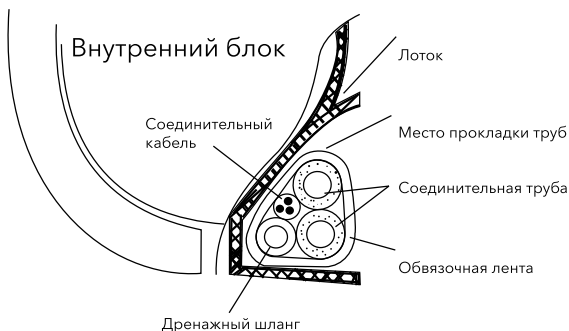

## Монтаж внутреннего блока


- Пропустите трубопровод через отверстие в стене.
- Наденьте выступ, расположенный на задней панели корпуса внутреннего блока, на крюк монтажной панели и убедитесь в надежности зацепления блока, перемещая его влево и вправо.
- Монтаж трубопровода выполняется без затруднений, если установить мягкую прокладку между внутренним блоком и стеной. После завершения работ прокладку можно удалить.
- Подайте нижнюю часть корпуса внутреннего блока к стене, подвигайте его вправо-влево и вверх-вниз, чтобы убедиться в надежности подвески.



## Монтаж гидравлического трубопровода

### Материал и размеры трубопровода


Материал трубы	Медные трубы для кондиционеров	
Модель	42,5/51/68	85/102
Соединения змеевика (плоская пластина)	3/4"	3/4"
	3/4"	3/4"




Соединение водяной трубы должно выполняться опытными специалистами. При соединении труб внутреннего блока следует использовать два гаечных ключа.

### Примечание:


Информацию о подсоединении трубопровода воды кондиционера, оборудованного расширительным вентилем, смотрите в инструкции по монтажу.

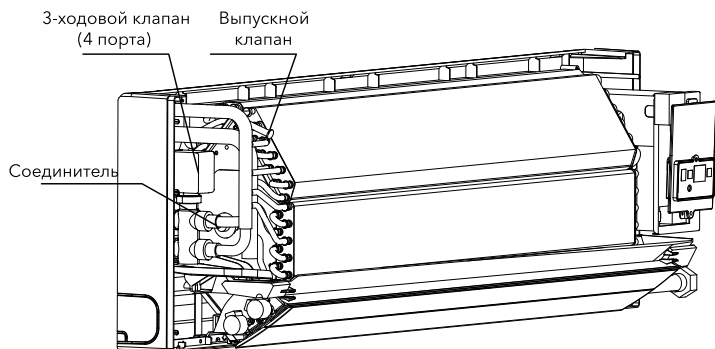


- Перед тестовым запуском полностью удалите воздух из змеевика через выпускной клапан.

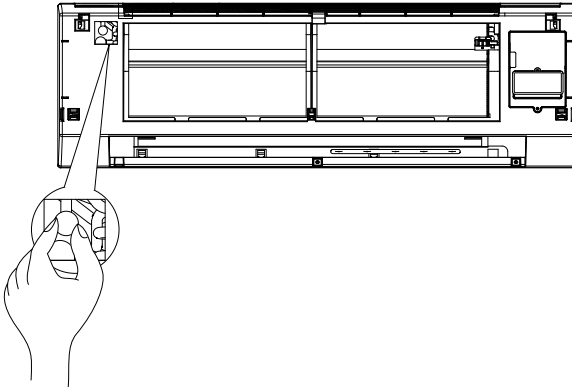

1. Снимите переднюю панель, затем снимите крышку дисплея.

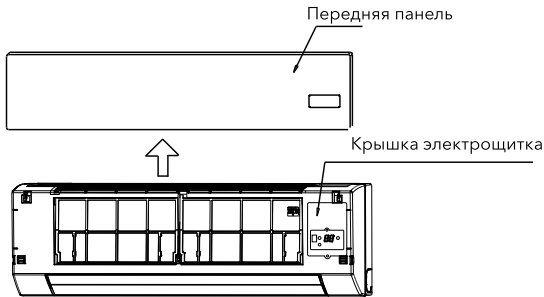

2. Отдельно присоедините кабель питания и сигнальную линию, настройте положение поворотного переключателя.

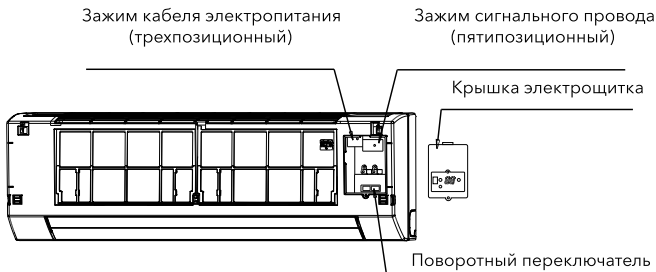

## Схема клеммной колодки

См. схему электропроводки внутреннего блока.

### Примечание:


К кондиционерам можно подключать центральный пульт управления (СсМ). Перед началом эксплуатации правильно подключите его и задайте системный и сетевой адреса внутренних блоков.

- Внутренний блок с однофазным электропитанием.

Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч)	510–1020	
Электропитание	число фаз	1 фаза
	напряжение и частота	220-240 в, 50 Гц
Сетевой выключатель/ предохранитель (А)	15/15	
Силовые провода внутреннего блока (мм <sup>2</sup> )	до 20 м	Витая пара 2,5 мм <sup>2</sup>
	до 50 м	Витая пара 6 мм <sup>2</sup>
Провод заземления (мм <sup>2</sup> )	1,5	

Силовой кабель марки H07RN-F или лучше.

Положения переключателя			Код сетевого адреса
SW1	ENC2		
		~	00–15
		~	16–31
		~	32–47
		~	48–63

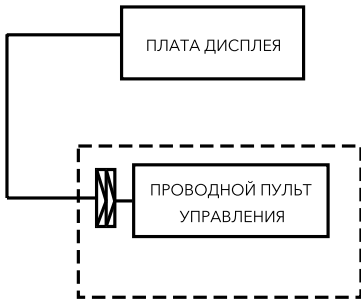

К проводному пульту управления

Пунктирной линией выделены дополнительные устройства проводного управления, которые могут при необходимости приобретаться пользователем, например проводной контроллер.

## Настройка сетевого адреса

Каждый находящийся в системе кондиционер имеет свой собственный уникальный сетевой адрес. Код адреса кондиционера в локальной сети задается кодовым переключателем модуля сетевого интерфейса (NIM); возможные значения адреса 0-63.

## Требования производителя по техническому обслуживанию фанкойлов Electrolux

1. График технического обслуживания фанкойлов Electrolux: 4 раза в год.
2. Минимальный список мероприятий по техническому обслуживанию фанкойлов Electrolux: чистка фильтров; осмотр электродвигателя; очистка крыльчаток; проверка работы пульта; проверка работы электронных компонентов; проверка работы трёхходового клапана.
3. Перечень комплектующих, требующих замены при проведении технического обслуживания фанкойлов Electrolux: фильтры (после года работы или по мере износа).

## Утилизация

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

## Транспортировка и хранение

Фанкойлы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами пере возки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования при температуре от минус 50 до плюс 50°C и при относительной влажности до 80% при плюс 25°C).

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с фанкойлами внутри транспортного средства.

Транспортирование и штабелирование производить в соответствии с манипуляционными знаками указанными на упаковке. Фанкойлы должны храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 1°C до плюс 40°C и относительной влажности до 80% при 25°C).

## Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

### **Товар соответствует требованиям:**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

### **Импортер и уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «Р-Климат» Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом 1, ком. 4.  
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67,  
e-mail: info@rusklimat.ru.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).  
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Сделано в Китае.

## Условия гарантии

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества! Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет его отдельные положения, предоставляя, предлагающие соглашение сторон либо договор. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ и только на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки изделия). Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей или изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийные работы выполняются уполномоченной производителем организацией.

### Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Он должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи. При первом запуске в эксплуатацию, организация производившая его, должна поставить свой штамп с отметкой о дате запуска. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

### Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

### Общие правила установки (подключения) изделия

Установка и/или подключение изделий допускается исключительно специалистами специализированных организаций, имеющими лицензию, установленные российским законодательством на данный вид работ.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел: 8-800-500-07-75 (По России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365)  
E-mail: customer@home-comfort.ru  
Адрес в Интернет: www.home-comfort.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

### Срок действия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу только в случае, если Гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен и в нем указаны: модель изделия, его серийный номер, наименование и адрес Продавца, дата продажи, а также имеется подпись и штамп Продавца.

Условием предоставления дополнительного сервисного обслуживания является обязательное проведение ежегодного технического обслуживания водонагревателя, специалистом авторизованного сервисного центра с занесением информации в соответствующую графу гарантийного талона, с момента начала эксплуатации.

При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления определяется по серийному номеру на заводской табличке. Гарантия на оборудование – 1 год.

### Действительность гарантии

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного

изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышестоящих организаций.

### Настоящая гарантия не распространяется на:

Монтажные работы, а также регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходуемые при этом материалы. Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Нормальный износ любых других деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, резиновых элементов (прокладки и уплотнения) и других сменных и быстроизнашивающихся деталей и узлов имеющих свой ограниченный срок службы, а также на затраты связанные с воздействием выпадающих из нагреваемой воды солей (накипи).

Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов.

Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, не выполнение ежегодного технического обслуживания).

### Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;

Использование изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);

Наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности; запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

Ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;

Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;

Неправильного подключения изделия к водопроводной сети, а также неисправности (не соответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети и прочих внешних сетей;

Неправильного хранения изделия;

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня недовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост.Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

### С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателю в полном объеме;

Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации на русском языке; Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания, особенностями монтажа и эксплуатации купленного изделия;

Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .....

Дата: .....





ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



**Electrolux**

Заполняется при продаже

Модель:.....

Серийный номер: .....

Наименование и адрес продавца.....

Телефон.....

Дата продажи.....

Ф.И.О и подпись продавца.....

Штамп продавца

Заполняется при монтаже и пуске в эксплуатацию

Дата монтажа.....

Дата пуска в эксплуатацию.....

Наименование и адрес организации.....

Телефон.....

Ф.И.О и подпись технического специалиста.....


Штамп организации

Заполняется при проведении технического обслуживания



ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

## ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель: .....

Серийный номер: .....

Дата покупки: .....

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

## ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель: .....

Серийный номер: .....

Дата покупки: .....

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

## ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель: .....

Серийный номер: .....

Дата покупки: .....

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

## ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель: .....

Серийный номер: .....

Дата покупки: .....

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Ф.И.О. покупателя:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....





Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).  
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

