



Технический паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации



1. Назначение и описание радиатора

Дизайн-радиатор Royal Thermo Shift R22 предназначен для эксплуатации в одноконтурных и двухконтурных закрытых системах водяного теплоснабжения с независимой схемой подключения зданий и сооружений различного назначения (ГОСТ Р 56501-2015).

2. Краткое описание выпускаемых моделей радиаторов

Дизайн-радиатор Royal Thermo Shift R22 представляет собой сварную конструкцию из двух горизонтальных стальных коллекторов и стальных вертикальных труб круглого сечения.

Дизайн-радиаторы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 31311, что подтверждено сертификатами соответствия. Для просмотра сведений в едином реестре сертификатов соответствия сканируйте QR-code.



РОСС RU C-CN.HF47.B.00045/26

3. Пример обозначений

С – Тип подключения – боковое. Возможно, как левостороннее, так и правостороннее подключение.
VC – Тип подключения – нижнее. Данные модели оснащены встроенным термостатическим вентилем, и двумя отверстиями с внутренней резьбой внизу радиатора, для подключения его снизу.




4. Комплектность

- Радиатор в сборе – 1 шт.
- Комплект кронштейнов для настенного крепления:
- – 4 точки крепления для радиаторов длиной до 1200 мм
- – 6 точек крепления для радиаторов длиной от 1210 мм
- Монтажный набор- 1 шт.
- Радиаторная заглушка – 1 (2) шт*
- Воздухоотводчик ручной «Кран Маевского» – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Термостатический вентиль с защитным колпачком – 1 шт.*

*Для моделей с нижним подключением (VC).

5. Основные технические характеристики

- Максимальное избыточное рабочее давление, МПа до 1,0 (10 бар)
- Испытательное давление, МПа 15 (15 бар)
- Разрушающее давление, МПа более 6 (60 бар)
- Максимальная рабочая температура теплоносителя 110°C
- Номинальный размер присоединительной резьбы G½
- Условия эксплуатации радиаторов УХЛ 4 (ГОСТ 9.104)

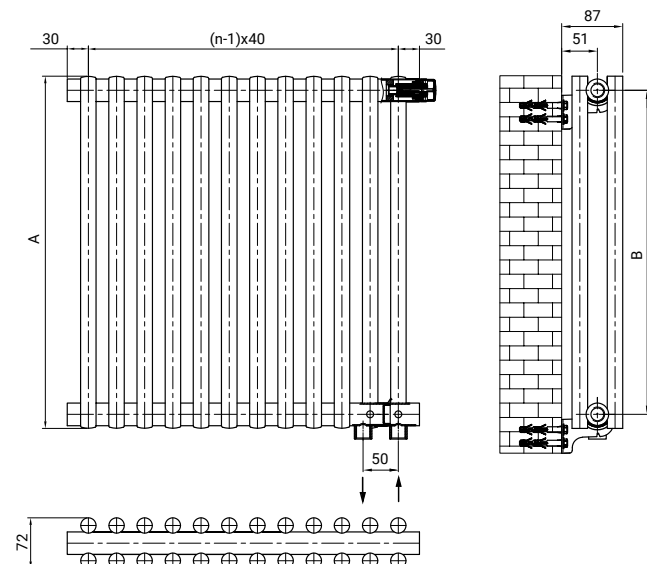

Расчета габарита радиаторов:

n- количество секций, шт
L- длина радиатора, мм
 $L=(n-1) \times 40 + 30 + 30$

Параметры одной секции								
Тип	Высота А, см	Ширина, см	Глубина, см	Межосевое В, см	Qn при ΔT 70° C, Вт	Объем теплоносителя, л	Масса нетто, кг	Степенной коэффициент, n
2180	180	4	7,2	176	192	1,11	3,33	1,28
2050	50	4	7,2	46	62	0,31	5,02	1,26
2030	30	4	7,2	26	41	0,18	1,37	1,25

Номинальный тепловой поток/Тепловая мощность(Qn), в соответствии с ГОСТ 53583-2009 при температурном напоре ΔT 70°C и расходе теплоносителя через прибор 360 кг/час, Вт

При значениях температурного напора отличного от 70°C номинальный тепловой поток пересчитывается с использованием степенного коэффициента, указанного в таблице, по формуле:

$$Q = Q_n \cdot (\Delta T / 70)^n$$

$$\Delta T = (T_n + T_k) / 2 - T_p$$

Tn – температура на входе в радиатор, °C

Tk – температура на выходе из радиатора, °C


Tp – расчетная температура помещения, °C

6. Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортирование радиаторов допускается любыми видами транспорта с соблюдением мер по предотвращению механических воздействий на радиаторы, а также попадания влаги, химических веществ и воздействия прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать радиаторы в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно радиаторов в заводской упаковке не допускается. Склаживать и хранить радиаторы необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие. До ввода в эксплуатацию радиаторы должны находиться в заводской упаковке. Производитель не несет ответственности за повреждения радиатора, вызванные нарушением условий транспортировки и хранения. Утилизация радиаторов производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

7. Монтаж радиаторов

Монтаж радиаторов должен производиться специализированной монтажной организацией имеющей лицензию, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации и в соответствии с действующими на дату монтажа строительными нормами (СНиП) и национальными стандартами (ГОСТ), местными нормами, а также предписаний инструкций по монтажу и эксплуатации Производителя оборудования и соответствующей нормативно-технической документации РФ.

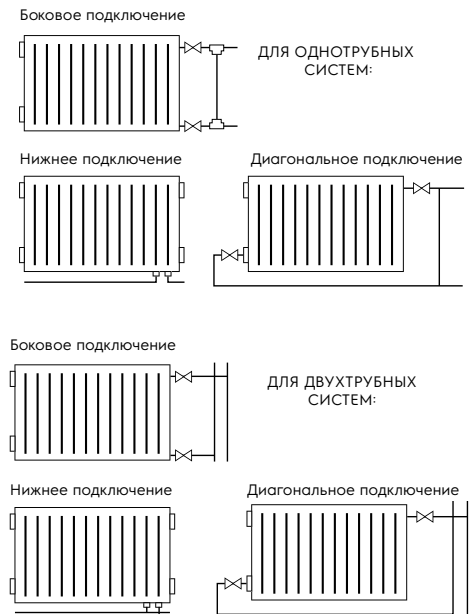

- При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:**
- радиаторы следует устанавливать на плоских стенах, с помощью оригинальных кронштейнов, входящих в комплект;
 - радиаторы должны устанавливаться только в один ряд, как по высоте, так и по глубине;
 - рекомендуемая длина прибора должна соответствовать длине светового проема (не менее 75 % длины подоконника);
 - минимальное расстояние от верхней части ниши или подоконника до верха радиатора – 50 мм;
 - минимальное расстояние от пола до низа радиатора – 80 мм.

Перед установкой радиатора проверить затяжку и при необходимости подтянуть заглушки, кран Маевского, термостатический вентиль (для моделей с нижним подключением VC).

Дополнительные герметизирующие элементы, применяемые при монтаже радиаторов, должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре теплоносителя выше максимальной рабочей на 10°C. Радиаторы могут устанавливаться с трубами стальными, медными, металлополимерными или с трубами из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой. Для уменьшения опасности подшламовой коррозии целесообразна установка грязевиков. Для возможности демонтажа радиатора на подающий и обратный трубопровод устанавливайте запорную арматуру. При заполнении системы отопления водой, воздух удаляется из радиатора путем откручивания винта в центре крана Маевского. По окончании монтажа, должны быть проведены испытания смонтированного радиатора на давлении (не более 1,5 МПа) с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию. Не допускается эксплуатация радиатора без проведения испытания.

8. Требования к эксплуатации

- Потери воды, в соответствии с (СНиП), не должны превышать в течении года 5% емкости системы.
- Система отопления должна быть оснащена местными устройствами воздухоудаления (не допускается применения централизованной системы удаления воздуха), а вода, используемая в качестве теплоносителя, должна соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Приказ МИНЭНЕРГО РФ №229 от 19 июня 2013 года), в частности:
- содержание кислорода не должно превышать 20 мкг/дм³;
 - показатель pH воды должен находиться в пределах 8,3-9,5;
 - общая жёсткость – до 7 мг*экв/л;
 - вода не должна содержать механических примесей, общее количество
 - взвешенных веществ не должно превышать 5 мг/ дм³;
 - допустимое содержание железа (Fe3+) - < 0,5 мг/л;
 - допустимое содержание хлора (CL-) - < 50,0 мг/л;
 - допустимое содержание марганца (Mn2+) - < 0,05 мг/л;
 - допустимое содержание фосфата (P043-) - < 2,0 мг/л.

Запрещается устанавливать радиаторы:

- в крытых бассейнах, автомобильных мойках и прочих помещениях, где имеет место вредное воздействие коррозионных веществ, содержащихся в воздухе и постоянное увлажнение поверхности радиатора, а также в помещениях, где среднегодовое значение относительной влажности воздуха более 60 % при температуре 20 °C;
- в системах парового отопления и системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своем составе агрессивные компоненты.

Не допускается заполненный теплоносителем радиатор подвергать замораживанию. Не допускается устанавливать радиаторы в системы отопления с давлением превышающем рабочее давление радиатора.

Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара. Не допускается слив теплоносителя из радиатора на период свыше 15 дней в году.

Не допускается использовать трубы и радиаторы в качестве элементов электрических цепей, например, для заземления.

Не допускается использование бывших ранее в употреблении и восстановленных трубопроводов.

Срок эксплуатации радиатора при условии соблюдения требований и рекомендаций, перечисленных в настоящем паспорте, не менее 25 лет.

9. Гарантийные обязательства

Производитель предоставляет гарантию на радиаторы, применяемые в системах центрального отопления, соответствующих нормативам по применению стальных радиаторов по (СНиП), т.е. в независимых системах закрытого типа с закрытыми расширительными сосудами, правильно эксплуатируемыми, а именно, из которых вода сливается только при ремонте на минимальное время и в минимальных количествах, не более, чем на 15 календарных дней в году. Производитель гарантирует отсутствие каких-либо отказов, связанных с качеством изготовления произведенной продукции или использованных при ее производстве материалов в случае полного соблюдения требований по эксплуатации. Гарантийный срок при соблюдении требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ГОСТ 31311, составляет 10 лет со дня продажи радиатора. Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства. Гарантия распространяется на радиаторы, подключенные к системе отопления, изготовленной из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионной защитой.

Гарантийный срок службы дизайн-радиаторов Royal Thermo составляет 10 лет с момента продажи радиатора

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным монтажом и эксплуатацией:

- наружную и внутреннюю коррозию, вызванную неправильным применением прибора (см. п 6.);
- наружную и внутреннюю коррозию, вызванную применением химически активных веществ;
- механические повреждения прибора, вызванные превышением рабочего давления или замерзания систем отопления, а также являющиеся следствием небрежности при перевозке, хранении и монтаже (см. п 4.).
- при обнаружении дефекта не рекомендуется демонтаж радиаторов до прибытия представителя продавца или официального дилера производителя.

Производитель не гарантирует безотказную работу приборов в случаях:

- несоблюдения правил установки радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- несоблюдения правил эксплуатации радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- несоблюдения условий применения радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- превышение допустимых значений давления, температуры и химического состава теплоносителя указанных в настоящем Паспорте.

В связи с постоянным техническим усовершенствованием продукции, производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в продукцию, а также изменение ассортимента без дополнительного уведомления Потребителей.

Импортер:
ООО «Р-Климат»
Адрес:
125493, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ул. Нарвская, д. 21

Изготовитель:
Jiangxi Avonflow HVAC Tech Co., LTD.
Адрес:
No.97,Xingyeroad
Shangrao economic development zone
Shangrao city, Jiangxi, China

Номер партии:	Штамп торгующей организации и дата продажи
Дата производства:	
Дата приёмки ОТК:	