

Блок выдачи аварий кондиционера БВАК



Блок выдачи аварий кондиционера БВАК

Блок выдачи аварий кондиционера, в дальнейшем БВАК, используется для выдачи аварийного сигнала по сухим контактам нормально замкнутым.

Обеспечивает выдачу сигнала «общая авария» от каждого из кондиционеров (по одной сигнальной линии на кондиционер) с сухих нормально замкнутых контактов реле при разнице температур на входе и выходе внутреннего блока менее величины Δt , при условии, что температура в помещении (верхний датчик) выше установленной (Тбвк). Величина Δt регулируется пользователем в диапазоне **2...10** градусов. При возвращении Δt в нормальные пределы сигнал аварии снимается. При отключении питания БВАК выдаст аварию, после восстановления питания сигнал аварии автоматически снимается.

Принцип Работы БВАК.

- Задаём Тбвк = Тзаданной на кондиционере + 2 градуса.
- Задаём $\Delta T = 2-10$ С.
- При температуре верхнего датчика $> T_{бвк}$ кондиционер должен гарантированно работать. В этом случае проверяется перепад. Если перепад $< \Delta T$ включается реле аварии.
- Если температуре верхнего датчика $< \text{или} = T_{бвк}$, перепад не контролируем, аварии нет

Например:

- На кондиционере задано 20 С
- Задаём на БВАК 22 С и перепад 7 С
- При температуре помещения (верхний датчик) 22 С и выше, проверяем перепад: если > 7 С - кондиционер ОК.
- если < 7 С — АВАРИЯ
- При температуре помещения (верхний датчик) ниже 22 С перепад температур не контролируем, - кондиционер ОК

Обеспечивает:

1. контроль работоспособности кондиционера по разнице входной и выходной температуры воздуха.
2. удаленную сигнализацию аварийного состояния по сухим контактам нормально замкнутым.

БВАК в зависимости от конструкции внутреннего блока кондиционера, может быть закреплен рядом с внутренним блоком кондиционера или прикрепляться к передней

панели кондиционера.

БВАК содержит измеритель температуры воздуха помещения. Каждый канал представляет из себя адаптер с датчиком температуры .

Примечание. Система сравнения температур в БВАК имеет гистерезис величиной 0,5 °C.

Это означает что событие наступает при достижении температуры сравнения, а снимается при температуре отличной от температуры сравнения на величину гистерезиса, то есть на 0,5 °C в сторону ниже нормального состояния. Это сделано с целью уменьшения влияния случайных быстрых изменений температур в результате воздействия внешних факторов.

Подключение электропитания.

Подключить БВАК к сети 220В, 50 Гц, возможно подключение к внутреннему блоку кондиционера. Заземление прибора не требуется.(рис.1)

Монтаж адаптеров температуры.


БВАК не начнет работу, пока не будут подключены оба адаптера.

Адаптер установить в любое удобное место. Допускается установка как внутри внутреннего блока, так и вне его. При монтаже датчиков температуры следите, чтобы начало датчика (первые 1-2 см.) находилось непосредственно в потоке воздуха, не прилегая вплотную к решеткам, стенам и т. п.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение параметра
Напряжение питания, В	~220 ± 10%
Частота, Гц	50
Потребляемый ток, мА, не более	10
Температура эксплуатации, °C	5 ÷ + 45
Степень защиты IP21	IP21
Тип крепления	На DIN-рельс или настенный монтаж
Габаритные размеры, мм. (Д x Ш x В)	90×36×58
Вес (Гр.)	100

Схема соединений Рисунок 1.

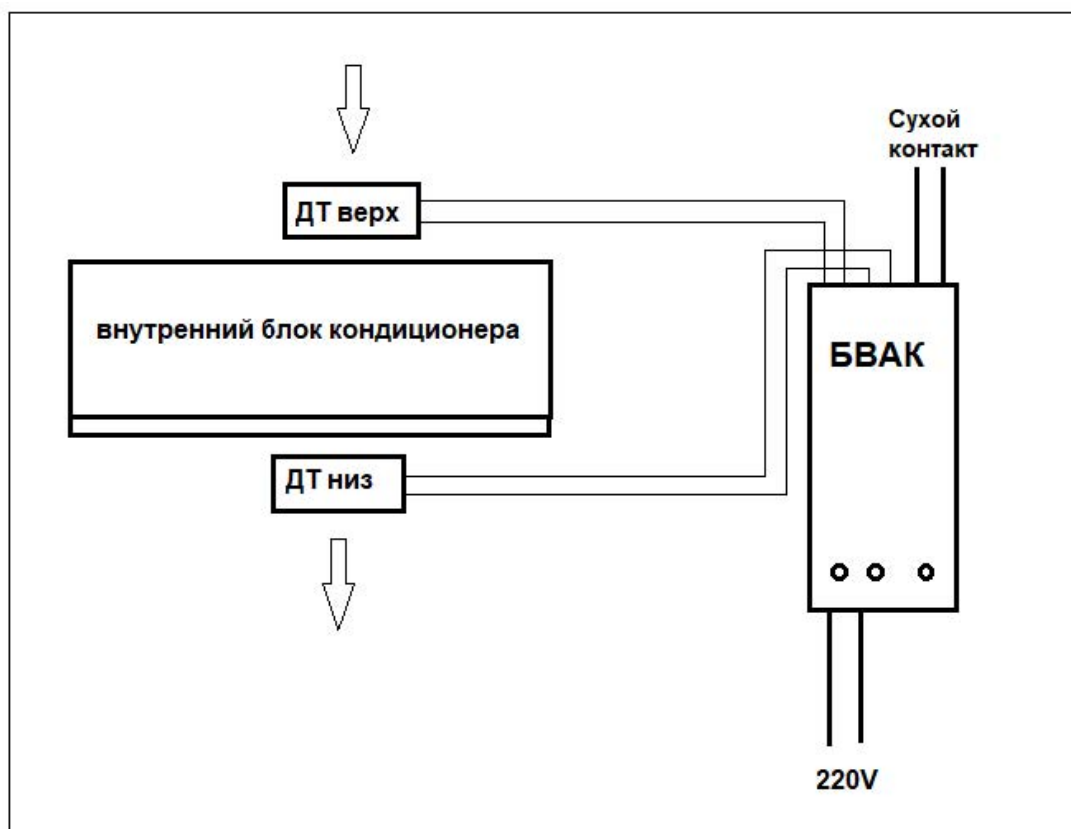

1. Краткое описание принципа работы прибора.

Контроль состояния кондиционера осуществляется по следующему алгоритму:

- Температура, измеренная верхним датчиком [TEMPER_UP], сравнивается с заданной температурой начала контроля [SET_TEMPER_UP].
- Если в течение 10 секунд измеренная температура [TEMPER_UP] выше [SET_TEMPER_UP], начинается сравнение разницы температур верхнего [TEMPER_UP] и нижнего [TEMPER_DOWN] датчиков температур с заданной температурой минимального перепада [SET_TEMPER_DELTA].
- Если в течении 10 секунд $[TEMPER_UP - TEMPER_DOWN] < [SET_TEMPER_DELTA]$, формируется сигнал [АВАРИЯ]
- Сигнал [АВАРИЯ] также будет сформирован в случае неисправности любого датчика температур, обрыва или короткого замыкания кабеля датчика.

Индикация прибора (два режима).

1. Штатный режим работы

В этом режиме, на цифровом индикаторе, попеременно с интервалом примерно 2 сек., отображается значение измеренной температуры, или код ошибки соответствующего датчика температуры. Светодиоды справа показывают данные какого датчика отображаются в текущий момент:

- Верхний светодиод (КРАСНЫЙ) – данные от верхнего датчика температуры
- Светодиод ниже (ЗЕЛЕНый) — данные от нижнего датчика температуры
- В случае исправности датчика отображается значение в градусах Цельсия.
- В случае ошибки датчика отображается [E.x], где x — код ошибки.

Список ошибок:

- 1 - Отсутствует ДТ.
- 2 - Короткое замыкание или неправильная полярность включения ДТ.
- 3, 4, 5 - Плохая линия связи или неисправный ДТ.

Если зафиксирована аварийная ситуация [АВАРИЯ], то нижний (ЖЕЛТЫЙ) светодиод будет мигать.

При нажатии на левую кнопку [BT_L] будут отображаться данные только верхнего датчика температуры, при нажатии на среднюю [BT_R] - только нижнего.

При одновременном нажатии на клавиши [BT_L + BT_R], отображается текущее состояние реле (P0 - обесточено, P1 - включено). При этом оба светодиода (КРАСНЫЙ + ЗЕЛЕНый) горят.

2. Выбор и редактирование параметров.

Для перехода в режим выбора параметра для редактирования необходимо нажать и удерживать, примерно 2..3 сек., правую кнопку [BT_ENTER]. Текущее значение параметра на индикаторе будет мигать. Выбор параметра осуществляется нажатием кнопок (по одной или одновременно) [BT_L] и/или [BT_R]. Имя параметра определяется светодиодами, светящимися справа:

- Верхний светодиод (КРАСНЫЙ) - температуры начала контроля [SET_TEMPER_UP].

-
- Светодиод ниже (ЗЕЛЕНЫЙ) - минимальный перепад температур [SET_TEMPER_DELTA].
 - Оба светодиода (КРАСНЫЙ + ЗЕЛЕНЫЙ) - состояние реле [SET_RELAY_ALARM] при аварии (A0 - обесточено, A1 — включено).
 - Самый нижний (ЖЕЛТЫЙ) светодиод будет светиться непрерывно.

Для выхода из режима выбора параметра в основной режим индикации нажмите [BT_ENTER].

При производстве параметры установлены следующим образом:

- [SET_TEMPER_UP] = 27 °C, пределы изменений 10..30 °C.
- [SET_TEMPER_DELTA] = 5 °C, пределы изменений 2..10 °C.
- [SET_RELAY_ALARM] = 0, пределы изменений 0..1.

Для перехода в режим редактирования соответствующего параметра, необходимо удерживая нажатой одну из кнопок [BT_L] или/и [BT_R], нажать [BT_ENTER].

Значение параметра на индикаторе перестанет мигать, и наоборот, светодиод, определяющий параметр редактирования, начнет мигать.

Изменение параметра в меньшую или большую сторону производится соответственно нажатием кнопок [BT_L] или [BT_R].

Для сохранения изменений и выхода в режим выбора параметров - нажмите [BT_ENTER]. Для выхода без изменений - удерживая нажатой одну из кнопок [BT_L] или [BT_R], нажать [BT_ENTER].

Сигнал [АВАРИЯ] и состояние реле.

В приборе реализован следующий алгоритм формирования сигнала об аварийной ситуации внешним устройствам посредством контактов реле:

- При сигнале [АВАРИЯ], реле обесточено. Это связано с тем, что отсутствие питания для прибора (отключение), является тоже аварийной ситуацией. В этом случае, внешнее устройство будет знать об аварийной ситуации.
- Реле имеет группу перекидных контактов, однако на выход прибора можно подключить только одну (нормально замкнутую или нормально разомкнутую) группу. Выбор осуществляется джампером JP1, расположенным рядом с «аварийным» клеммником под крышкой клемной коробки. При производстве на «аварийный» клеммник заведена нормально разомкнутая группа контактов.

Состояние джампера для выбора группы контактов реле на выход прибора:

- Ближе к краю платы - нормально замкнутая группа контактов
- Ближе к центру платы - нормально разомкнутая группа контактов

Однако алгоритм формирования сигнала об аварийной ситуации можно изменить, программируя состояние реле при аварии (см. выше) и изменяя положение джампера.

3. Требования безопасности

При монтаже и эксплуатации соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами. Электромонтажные работы выполняются согласно действующим нормам ПУЭ.

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение одного года со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в настоящем руководстве.

Изготовитель производит замену БВАК в течение этого срока.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности изделия и не гарантирует его работу в случаях:

- механических повреждений;
- несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- изменения внутренней схемы и конструкции изделия;
- проведения ремонта лицом, не имеющим разрешения Изготовителя.

5. Техническое обслуживание

Изделие не требует проведения регламентных работ. Профилактика ограничивается периодическим контрольным осмотром и очисткой от пыли.

6. Хранение

Хранение изделия должно производиться в складских отапливаемых помещениях.

Условия хранения:

- температура окружающей среды от +5 до +45 °С;
- относительная влажность 80% при температуре +25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630...800мм рт.ст.)

7. Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Евразийского Экономического Союза

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Номер декларации:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.70270/26

Срок действия по 27.08.2031

ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Номер декларации:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.70400/26

Срок действия: по 27.08.2031 г.

8. Комплектность

Наименование	Количество (шт.)
Модуль БВАК	1
Адаптер с температурным датчиком	2
Инструкция	1

Свидетельство о приемке.

Контролер ОТК

Дата

Вид испытаний

Соответствует ТУ

Приемо-сдаточные испытания

28.25.12-011-69505386-2026

ОТК ПРИНЯТ

ООО «Климат- контроль НН» 603057, Нижний Новгород, проспект Гагарина д. 50, литер А1
Тел.\факс (831) 214-12-17